

クロロガード

建設技術審査証明報告書(土木系材料、製品技術、道路保全技術)
概要書

クロロガード

塩害に対する抵抗性を向上させるコンクリート用混和材

建設審査第1901号

建設技術審査証明書

建設審査第1901号

技術名称 塩害に対する抵抗性を向上させるコンクリート用混和材
「クロロガード」

※審査の趣旨
「クロロガード」は、塩害によるコンクリートの劣化を抑制し、その寿命を延長することを目的として、建設技術審査の対象とされた。審査の結果、本混和材は、塩害に対する抵抗性を向上させる効果があることが認められた。

※審査の経緯
1. 申請書の提出
「クロロガード」の開発者である株式会社「クロロガード」が、建設技術審査の申請を行った。

2. 審査の実施
建設技術審査協議会が、申請書に基づき審査を実施した。

3. 審査の結果
建設技術審査協議会が、「クロロガード」の開発者である株式会社「クロロガード」に対し、建設技術審査証明書を交付した。

4. 審査の趣旨
「クロロガード」は、塩害によるコンクリートの劣化を抑制し、その寿命を延長することを目的として、建設技術審査の対象とされた。

5. 審査の結果
建設技術審査協議会が、「クロロガード」の開発者である株式会社「クロロガード」に対し、建設技術審査証明書を交付した。

6. 審査の趣旨
「クロロガード」は、塩害によるコンクリートの劣化を抑制し、その寿命を延長することを目的として、建設技術審査の対象とされた。

7. 審査の結果
建設技術審査協議会が、「クロロガード」の開発者である株式会社「クロロガード」に対し、建設技術審査証明書を交付した。

8. 審査の趣旨
「クロロガード」は、塩害によるコンクリートの劣化を抑制し、その寿命を延長することを目的として、建設技術審査の対象とされた。

9. 審査の結果
建設技術審査協議会が、「クロロガード」の開発者である株式会社「クロロガード」に対し、建設技術審査証明書を交付した。

10. 審査の趣旨
「クロロガード」は、塩害によるコンクリートの劣化を抑制し、その寿命を延長することを目的として、建設技術審査の対象とされた。

11. 審査の結果
建設技術審査協議会が、「クロロガード」の開発者である株式会社「クロロガード」に対し、建設技術審査証明書を交付した。

12. 審査の趣旨
「クロロガード」は、塩害によるコンクリートの劣化を抑制し、その寿命を延長することを目的として、建設技術審査の対象とされた。

13. 審査の結果
建設技術審査協議会が、「クロロガード」の開発者である株式会社「クロロガード」に対し、建設技術審査証明書を交付した。

14. 審査の趣旨
「クロロガード」は、塩害によるコンクリートの劣化を抑制し、その寿命を延長することを目的として、建設技術審査の対象とされた。

15. 審査の結果
建設技術審査協議会が、「クロロガード」の開発者である株式会社「クロロガード」に対し、建設技術審査証明書を交付した。

16. 審査の趣旨
「クロロガード」は、塩害によるコンクリートの劣化を抑制し、その寿命を延長することを目的として、建設技術審査の対象とされた。

17. 審査の結果
建設技術審査協議会が、「クロロガード」の開発者である株式会社「クロロガード」に対し、建設技術審査証明書を交付した。

18. 審査の趣旨
「クロロガード」は、塩害によるコンクリートの劣化を抑制し、その寿命を延長することを目的として、建設技術審査の対象とされた。

19. 審査の結果
建設技術審査協議会が、「クロロガード」の開発者である株式会社「クロロガード」に対し、建設技術審査証明書を交付した。

20. 審査の趣旨
「クロロガード」は、塩害によるコンクリートの劣化を抑制し、その寿命を延長することを目的として、建設技術審査の対象とされた。

21. 審査の結果
建設技術審査協議会が、「クロロガード」の開発者である株式会社「クロロガード」に対し、建設技術審査証明書を交付した。

22. 審査の趣旨
「クロロガード」は、塩害によるコンクリートの劣化を抑制し、その寿命を延長することを目的として、建設技術審査の対象とされた。

23. 審査の結果
建設技術審査協議会が、「クロロガード」の開発者である株式会社「クロロガード」に対し、建設技術審査証明書を交付した。

24. 審査の趣旨
「クロロガード」は、塩害によるコンクリートの劣化を抑制し、その寿命を延長することを目的として、建設技術審査の対象とされた。

25. 審査の結果
建設技術審査協議会が、「クロロガード」の開発者である株式会社「クロロガード」に対し、建設技術審査証明書を交付した。

26. 審査の趣旨
「クロロガード」は、塩害によるコンクリートの劣化を抑制し、その寿命を延長することを目的として、建設技術審査の対象とされた。

27. 審査の結果
建設技術審査協議会が、「クロロガード」の開発者である株式会社「クロロガード」に対し、建設技術審査証明書を交付した。

28. 審査の趣旨
「クロロガード」は、塩害によるコンクリートの劣化を抑制し、その寿命を延長することを目的として、建設技術審査の対象とされた。

29. 審査の結果
建設技術審査協議会が、「クロロガード」の開発者である株式会社「クロロガード」に対し、建設技術審査証明書を交付した。

30. 審査の趣旨
「クロロガード」は、塩害によるコンクリートの劣化を抑制し、その寿命を延長することを目的として、建設技術審査の対象とされた。

31. 審査の結果
建設技術審査協議会が、「クロロガード」の開発者である株式会社「クロロガード」に対し、建設技術審査証明書を交付した。

32. 審査の趣旨
「クロロガード」は、塩害によるコンクリートの劣化を抑制し、その寿命を延長することを目的として、建設技術審査の対象とされた。

33. 審査の結果
建設技術審査協議会が、「クロロガード」の開発者である株式会社「クロロガード」に対し、建設技術審査証明書を交付した。

34. 審査の趣旨
「クロロガード」は、塩害によるコンクリートの劣化を抑制し、その寿命を延長することを目的として、建設技術審査の対象とされた。

35. 審査の結果
建設技術審査協議会が、「クロロガード」の開発者である株式会社「クロロガード」に対し、建設技術審査証明書を交付した。

2019年6月

建設技術審査証明協議会会員

一般財団法人 土木研究センター (PWRC)

擁壁
道路用製品
集水樹
一般製品
NEXCO用製品
電気・照明設備製品
下水道製品
農業土木製品
新技術

● 技術の概要

塩害に対する抵抗性を向上させるコンクリート用混和材「クロロガード」は、コンクリート1m³あたり20～40kg（「クロロガード」荷姿20kgを、1～2袋）をセメント等の結合材に置換して使用する混和材です。「クロロガード」は、化学成分としてSiO₂やAl₂O₃を多く含む、BET比表面積が10m²/g以上の鉱物質微粉末です。このため、マイクロファイラー効果に加えてポソラン反応による緻密化、およびフリーデル氏塩生成による塩化物イオンの固定化により、「クロロガード」を使用しないコンクリートに比べて塩化物イオン浸透抵抗性が向上します。

表-1 「クロロガード」の特徴

商標	標準的な使用量	主な用途
「クロロガード」	コンクリート1m ³ あたり 20～40kg	・臨海で使用する構造物 ・凍結防止剤の散布される構造物 (コンクリート製品、現場打ちコンクリートのいずれも適用可能)



写真-1 荷姿 (20kg袋)

表-2 「クロロガード」の配合例¹⁾

配合名 ²⁾	水結合材比 (%)	単位量 (kg/m ³)					高性能減水剤 ³⁾ (B×%)	
		水	結合材 (B)			細骨材		粗骨材
			セメント	「クロロガード」				
			N	BB				
N	40	168	420	-	0	764	1050	0.55
N-「クロロガード」20kg	40	168	400	-	20	759	1050	0.60
N-「クロロガード」40kg	40	168	380	-	40	753	1050	0.70
BB	40	168	-	420	0	751	1050	0.55
BB-「クロロガード」20kg	40	168	-	400	20	746	1050	0.60
BB-「クロロガード」40kg	40	168	-	380	40	741	1050	0.70

1) コンクリート製品の製造を想定した、目標スランプ8±2.5cm、目標空気量2.0%以下

2) N：普通ポルトランドセメント、BB：高炉セメントB種

3) ポリカルボン酸系

● 技術の特徴

「クロロガード」の主な特徴は、次に示すとおりです。

- 「クロロガード」を使用したコンクリートは、臨海および凍結防止剤が散布される地域など、塩害作用環境下において、「クロロガード」を使用しないコンクリートに比べて高い塩化物イオン浸透抵抗性を付与できます。
- 「クロロガード」は、所要量がコンクリート1m³あたり、20～40kg（「クロロガード」1～2袋）と少ないため、ミキサへ直接投入することも可能であり、この場合、コンクリート製造者のサイロ等の設備の増設も不要です。
- 「クロロガード」を使用したコンクリートは、「クロロガード」を使用しないコンクリートと同様に、打込みまでのフレッシュ性状を確保できます。
- 「クロロガード」を使用したコンクリートは、「クロロガード」を使用しないコンクリートと同等の圧縮強度が得られます。
- 「クロロガード」を使用したコンクリートは、コンクリート製品の製造が、「クロロガード」を使用しないコンクリートと同様に行うことができます。また、バッチャープラントでのコンクリートの練混ぜ、ポンプ圧送、打込みが、「クロロガード」を使用しないコンクリートと同様に行うことができます。

審査証明の結果

「クロロガード」は、以下の性能を有することが確認されました。

(1) 塩化物イオン浸透抵抗性

「クロロガード」のセメントに対する置換量が20~40kg/m³において、塩化物イオン実効拡散係数は小さくなり、「クロロガード」を使用したコンクリートは、「クロロガード」を使用しないコンクリートに比べて塩化物イオン浸透抵抗性が向上することが確認されました。

(2) 練上り時のスランプおよびスランプの経時変化

「クロロガード」の使用量に応じて混和剤添加率により、スランプ、空気量を調整することによって、「クロロガード」を使用しないコンクリートと同等のスランプを得られることが確認されました。また、スランプの経時変化についても「クロロガード」の有無による差異がないことが確認されました。

(3) 強度特性

「クロロガード」のセメントに対する置換量が20~40kg/m³であれば、コンクリートの圧縮強度は「クロロガード」を使用しないコンクリートと同等であることが確認されました。

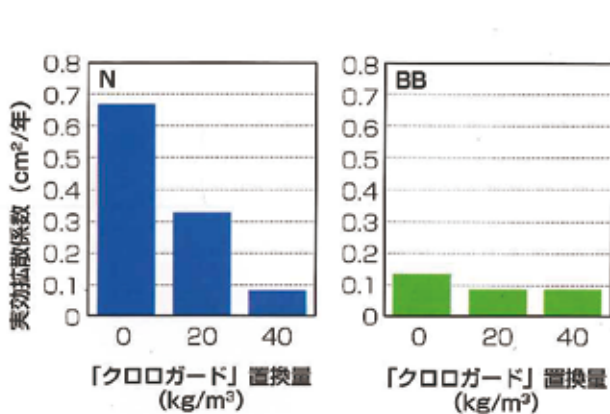


図-1 「クロロガード」を用いたコンクリートの塩化物イオン浸透抵抗性（結果の一例）

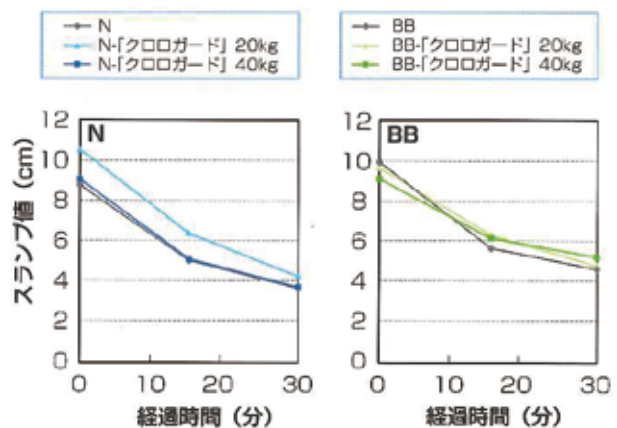


図-2 練上り時のスランプおよびスランプの経時変化の一例（環境温度20℃）

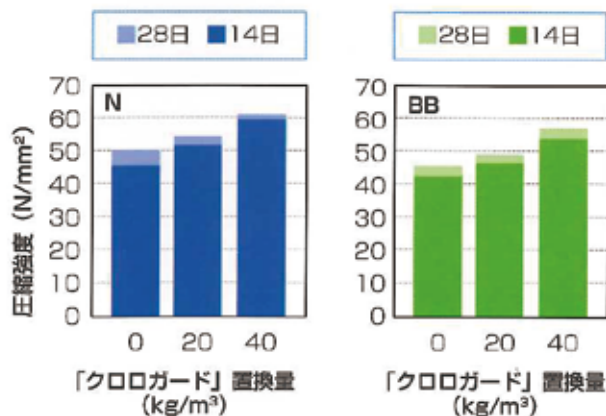


図-3 圧縮強度試験結果の一例（環境温度20℃）

※N：普通ポルトランドセメント、BB：高炉セメントB種
※コンクリート製品の製造を想定した蒸気養生条件で実施
※試験方法は、土木学会規準JSCE-G571-2013「電気泳動によるコンクリート中の塩化物イオンの実効拡散係数試験方法（案）」、JIS A 1101「コンクリートのスランプ試験方法」、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」による。

(4) 練混ぜ性および施工性

「クロロガード」を使用したコンクリートについて、コンクリート製品の製造が、「クロロガード」を使用しないコンクリートと同様に行うことができることが確認されました。

バッチャープラントでのコンクリートの練混ぜ、ポンプ圧送、打込みが、「クロロガード」を使用しないコンクリートと同様に行うことができることが確認されました。

● 施工実績

表-3 主な施工実績一覧

No.	日付	物件名	発注者	製品名	サイズ (mm)	延長 (m)
1	2016年6月	女木東海岸河川海岸維持修繕工事	香川県高松土木事務所	ボックスカルバート	1000×600×2000	8.00
2	2016年6月	国道436号(双子浦工区)交通安全施設整備工事	小豆総合事務所	ボックスカルバート	1000×1000×2000	12.00
3	2017年2月	国道436号(双子浦工区)交通安全施設整備工事	小豆総合事務所	ボックスカルバート	1600×900×2000	13.00
4	2017年3月	市道海岸線2号橋	さぬき市	ボックスカルバート	1500×800×2000	10.85
5	2017年3月	十市前浜海岸高潮対策	高知県中央東土木事務所	ボックスカルバート	1000×1000×2000	19.00
6	2017年3月	国道436号	小豆総合事務所	Nスラブ	B=2000	1.00
7	2017年4月	県道土庄福田線道路改修工事	小豆総合事務所道路課	ボックスカルバート	800×500×2000	7.00
8	2017年4月	国道436号(双子浦工区)交通安全施設整備工事	小豆総合事務所	ボックスカルバート	1000×1000×2000	44.60
9	2017年5月	大嶮海岸	高知県須崎土木事務所	ボックスカルバート	800×500×2000	4.00
10	2017年10月	伊保田港港湾改修工事	山口県柳井土木事務所	ボックスカルバート	1200×1200×2000	32.00
11	2017年11月	国道378号三瓶地区	西予土木事務所	ボックスカルバート	1000×800×2000	5.10
12	2017年11月	港整備交付金事業	広島県廿日市支所	ボックスカルバート	600×600, 700×700 900×900	145.00
13	2018年1月	女川まちづくり事業 崎山海側水路	UR都市再生機構	MMSボックスカルバート	1500×1200×2000	93.60
14	2018年1月	三津漁港海岸津波・高潮 危機管理対策緊急工事	高知県安芸土木事務所	ボックスカルバート	3500×2000×1000	5.0
15	2018年2月	沖縄県総合運動公園 連絡橋C整備工事	沖縄県土木建築部 中部土木事務所	橋桁側面化粧パネル	W1530×D700×t73 W1665×D700×t73	34.40



写真-2 香川県高松市女木町
ボックスカルバート 1000×600mm



写真-3 山口県大島郡周防大島町(伊保田港)
ボックスカルバート 1200×1200mm

● 適用範囲

- (1) コンクリート製品および現場打ちコンクリートとします。
- (2) 「クロロガード」の使用量は、コンクリート1m³当たりセメントに置換して、20~40kgとします。
- (3) 使用するセメントの種類は、普通ポルトランドセメントおよび高炉セメントB種とします。
- (4) 単位セメント量は、270~550kg/m³とします。
- (5) 水結合材比は30~55%とします。
- (6) コンクリート練混ぜ時の環境温度は10~30℃とします。

● 審査証明有効期間

2019年6月17日~2024年6月16日